



Steiermärkische Heizungs- und Klimaanlagendatenbank

Information für Gemeinden

06/2022



Das Land
Steiermark

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Registrierung | 3 |
| 2. Zugang / Login | 4 |
| Benutzernamen oder Passwort vergessen | 4 |
| 3. Benutzerdaten oder Passwort ändern | 5 |
| 4. Leerformulare & Informationen | 5 |
| 5. Übersicht | 7 |
| Navigation | 7 |
| Anlagen-Übersicht..... | 8 |
| 6. Anlagen suchen | 9 |
| 7. Anlagen - Detailansicht..... | 10 |
| Anlage und Standort | 11 |
| Anlagen-Datenblatt | 12 |
| Heizanlagen-Inspektionen und Wiederkehrende Überprüfungen..... | 12 |
| 8. Anlagen - Datenexport | 13 |
| 9. Aktenlauf Gemeinde informiert | 15 |
| 10. Datenschutz..... | 16 |

KONTAKTE

Zugangsdaten & Bedienung der Datenbank

Christoph Teni, BSc


Tel.: +43 316 269700 31

E-Mail: hdb@ea-stmk.at

Technische & Rechtliche Anfragen


E-Mail: energieberatung@stmk.gv.at

1. Registrierung

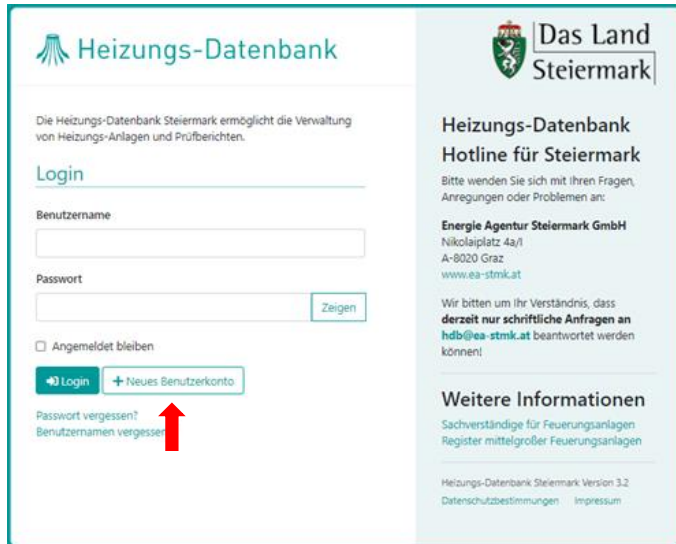

<https://stmk.heizungsdatenbank.net>

→ neues Benutzerkonto

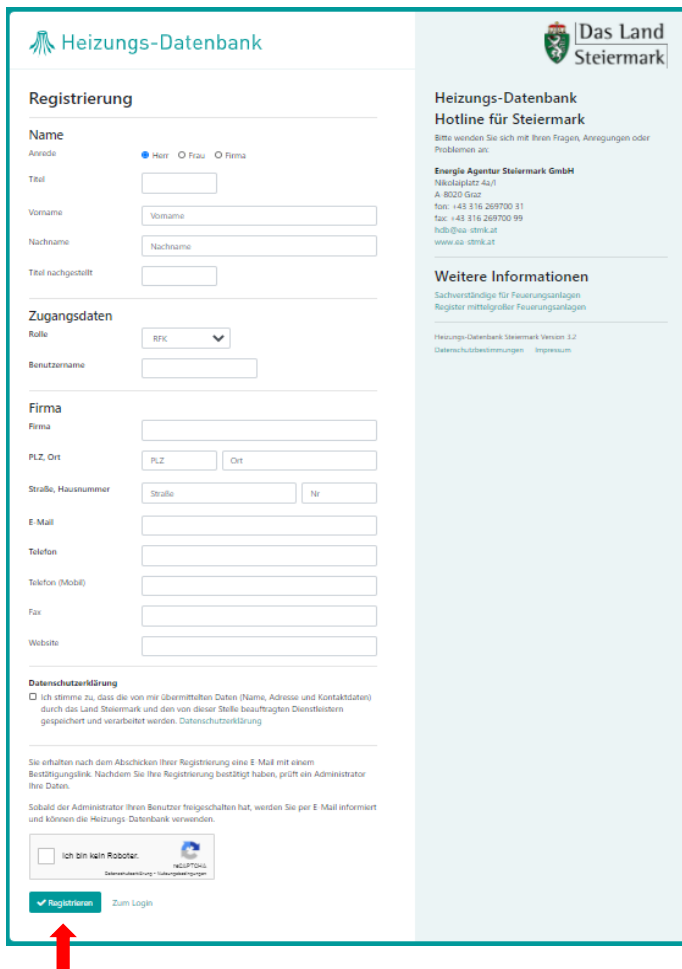

→ Formular vollständig ausfüllen

→ Rolle „Gemeinde“

→ Gemeinde auswählen

→ Datenschutzerklärung bestätigen

→ Sicherheitsabfrage „Ich bin kein Roboter“ bestätigen


→ „Registrieren“

Ihre Registrierung wird manuell durch den Administrator geprüft und freigeschaltet. Erst nach der Freischaltung des Benutzerkontos (Information per Email) ist eine Anmeldung in der Datenbank möglich

Hinweis: Pro Gemeinde können auch mehrere BenutzerInnen registriert werden!

2. Zugang / Login

<https://stmk.heizungsdatenbank.net> → Benutzername und Passwort eingeben → Login

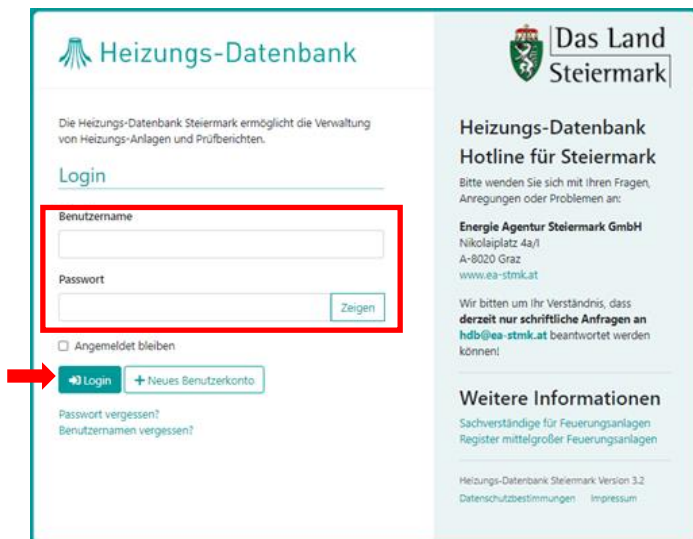

Heizungs-Datenbank

Die Heizungs-Datenbank Steiermark ermöglicht die Verwaltung von Heizungs-Anlagen und Prüfberichten.

Login

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben

Login + Neues Benutzerkonto

Passwort vergessen?
Benutzernamen vergessen?

Das Land Steiermark

Heizungs-Datenbank
Hotline für Steiermark

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Anregungen oder Problemen an:

Energie Agentur Steiermark GmbH
Nikolaiplatz 4a/1
A-8020 Graz
www.ea-stmk.at

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass **derzeit nur schriftliche Anfragen an hdb@ea-stmk.at** beantwortet werden können!


Weitere Informationen

Sachverständige für Feuerungsanlagen
Register mittelgroßer Feuerungsanlagen

Heizungs-Datenbank Steiermark Version 3.2
Datenschutzbestimmungen Impressum

Benutzernamen oder Passwort vergessen

Unter <https://stmk.heizungsdatenbank.net> → „Benutzernamen vergessen?“ bzw. „Passwort vergessen?“ → Automatisches Email von noreply@heizungsdatenbank.net

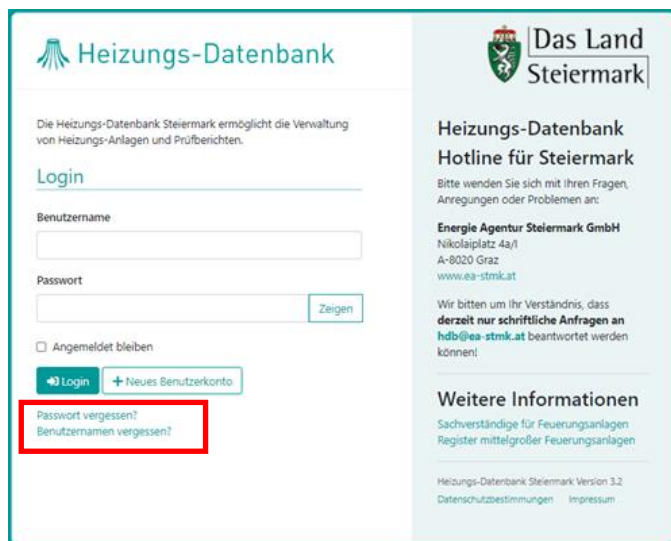

Heizungs-Datenbank

Die Heizungs-Datenbank Steiermark ermöglicht die Verwaltung von Heizungs-Anlagen und Prüfberichten.

Login

Benutzername

Passwort

Angemeldet bleiben

Login + Neues Benutzerkonto

Passwort vergessen?
Benutzernamen vergessen?

Das Land Steiermark

Heizungs-Datenbank
Hotline für Steiermark

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen, Anregungen oder Problemen an:

Energie Agentur Steiermark GmbH
Nikolaiplatz 4a/1
A-8020 Graz
www.ea-stmk.at

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass **derzeit nur schriftliche Anfragen an hdb@ea-stmk.at** beantwortet werden können!


Weitere Informationen

Sachverständige für Feuerungsanlagen
Register mittelgroßer Feuerungsanlagen

Heizungs-Datenbank Steiermark Version 3.2
Datenschutzbestimmungen Impressum

3. Benutzerdaten oder Passwort ändern

Meine Daten → Mein Profil

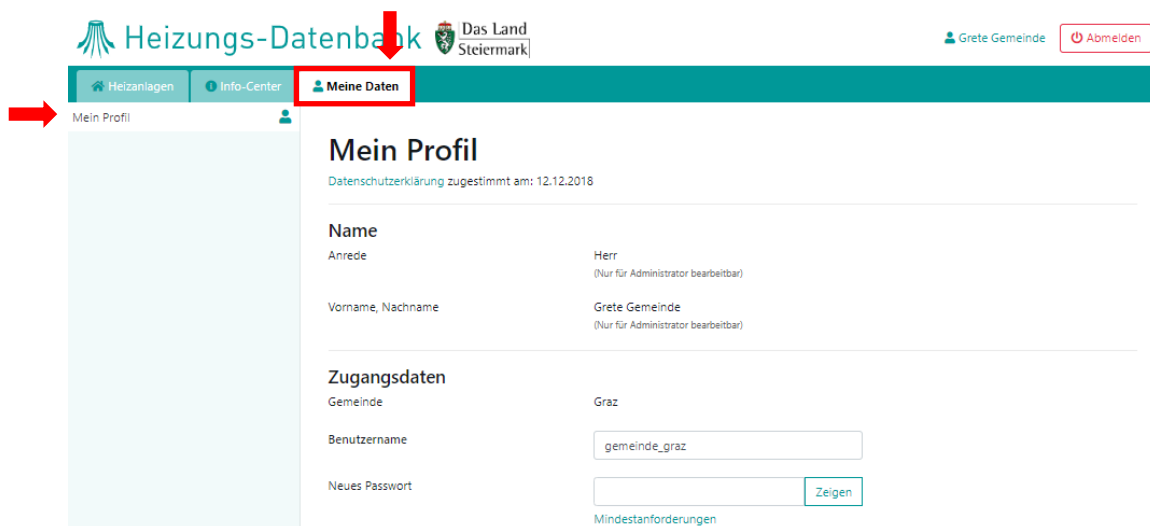

Heizungs-Datenbank Das Land Steiermark Grete Gemeinde Abmelden

Heizanlagen Info-Center **Meine Daten**

Mein Profil


Mein Profil
Datenschutzerklärung zugestimmt am: 12.12.2018

Name
Anrede Herr (Nur für Administrator bearbeitbar)
Vorname, Nachname Grete Gemeinde (Nur für Administrator bearbeitbar)

Zugangsdaten
Gemeinde Graz
Benutzername
Neues Passwort
Mindestanforderungen

4. Leerformulare & Informationen

Menüpunkt „Downloads“ → Anleitungen, Formulare & Informationen

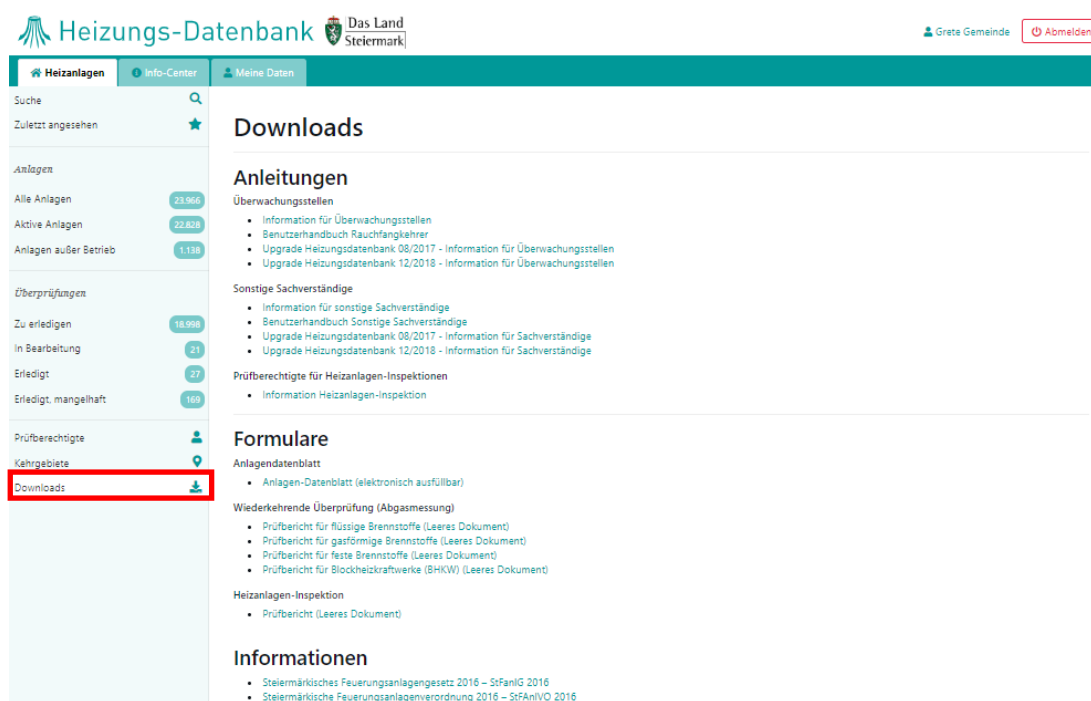

Heizungs-Datenbank Das Land Steiermark Grete Gemeinde Abmelden

Heizanlagen Info-Center Meine Daten

Suche
Zuletzt angesehen

Anlagen
Alle Anlagen 23.966
Aktive Anlagen 22.828
Anlagen außer Betrieb 1.138

Überprüfungen
Zu erledigen 18.998
In Bearbeitung 21
Erledigt 27
Erledigt, mangelhaft 169

Prüfberechtigte
Kehrgelände
Downloads

Downloads

Anleitungen
Überwachungsstellen

- Information für Überwachungsstellen
- Benutzerhandbuch Rauchfangkehrer
- Upgrade Heizungsdatenbank 08/2017 - Information für Überwachungsstellen
- Upgrade Heizungsdatenbank 12/2018 - Information für Überwachungsstellen

 Sonstige Sachverständige

- Information für sonstige Sachverständige
- Benutzerhandbuch Sonstige Sachverständige
- Upgrade Heizungsdatenbank 08/2017 - Information für Sachverständige
- Upgrade Heizungsdatenbank 12/2018 - Information für Sachverständige

 Prüfberechtigte für Heizanlagen-Inspektionen

- Information Heizanlagen-Inspektion

Formulare
Anlagendatenblatt

- Anlagen-Datenblatt (elektronisch ausfüllbar)

 Wiederkehrende Überprüfung (Abgasmessung)

- Prüfbericht für flüssige Brennstoffe (Leeres Dokument)
- Prüfbericht für gasförmige Brennstoffe (Leeres Dokument)
- Prüfbericht für feste Brennstoffe (Leeres Dokument)
- Prüfbericht für Blockheizkraftwerke (BHKW) (Leeres Dokument)

 Heizanlagen-Inspektion

- Prüfbericht (Leeres Dokument)

Informationen

- Steiermärkisches Feuerungsanlagenengesetz 2016 – StFAnIG 2016
- Steiermärkische Feuerungsanlagenverordnung 2016 – StFAnIVO 2016



Alternativ auch unter dem Informationssymbol (Reiter ganz rechts) unter „Downloads“

Feuerungsanlagen Klimaanlagen Wärmepumpen Stromheizungen Meine Daten ⓘ

Downloads
Gemeinden Statistik
Anlagen Export

Downloads

Anleitungen

Überwachungsstellen

- Information für Überwachungsstellen
- Benutzerhandbuch Rauchfangkehrer
- Upgrade Heizungsdatenbank 08/2017 - Information für Überwachungsstellen
- Upgrade Heizungsdatenbank 12/2018 - Information für Überwachungsstellen

Sonstige Sachverständige

- Information für sonstige Sachverständige
- Benutzerhandbuch Sonstige Sachverständige
- Upgrade Heizungsdatenbank 08/2017 - Information für Sachverständige
- Upgrade Heizungsdatenbank 12/2018 - Information für Sachverständige


Prüfberechtigte für Heizanlagen-Inspektionen

- Information Heizanlagen-Inspektion

5. Übersicht

Hinweis: Mit der Einführung der Heizungs-Datenbank wurden im Land Steiermark auch neue Anlagennummern eingeführt. Neue Anlagen können nur durch den zuständigen Rauchfangkehrer als Überwachungsstelle eingetragen werden. Sonstige Sachverständige können Anlagen nur über die Kombination von Anlagennummer und PLZ aufrufen. Gemeinden können nur Anlagen im eigenen Gemeindegebiet suchen und einsehen.

Navigation

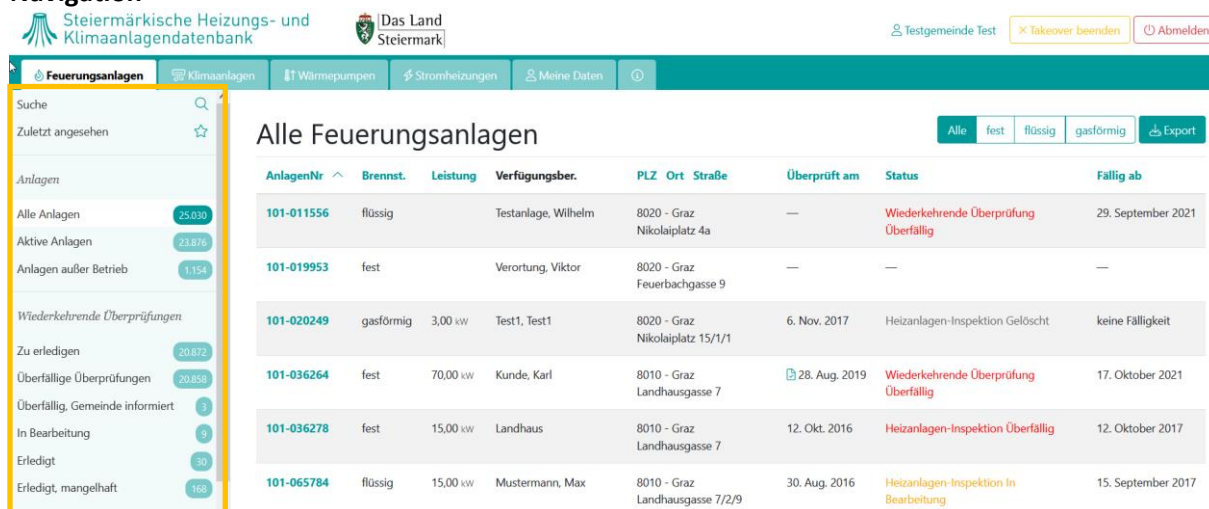


The screenshot shows the 'Navigation' section of the web application. On the left, there is a sidebar menu with categories like 'Suche', 'Zuletzt angesehen', 'Anlagen', 'Wiederkehrende Überprüfungen', 'Zu erledigen', 'Überfällige Überprüfungen', 'Überfällig, Gemeinde informiert', 'In Bearbeitung', 'Erledigt', and 'Erledigt, mangelhaft'. The main area displays 'Alle Feuerungsanlagen' with a table of data. The table has columns for 'AnlagenNr', 'Brennst.', 'Leistung', 'Verfügungsber.', 'PLZ Ort Straße', 'Überprüft am', 'Status', and 'Fällig ab'. A yellow arrow points from the 'Anlagen' menu item to the table.

| AnlagenNr | Brennst. | Leistung | Verfügungsber. | PLZ Ort Straße | Überprüft am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 101-011556 | flüssig | | Testanlage, Wilhelm | 8020 - Graz Nikolaiplatz 4a | — | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 29. September 2021 |
| 101-019953 | fest | | Verortung, Viktor | 8020 - Graz Feuerbachgasse 9 | — | — | — |
| 101-020249 | gasförmig | 3,00 kW | Test1, Test1 | 8020 - Graz Nikolaiplatz 15/1/1 | 6. Nov. 2017 | Heizanlagen-Inspektion Gelöscht | keine Fälligkeit |
| 101-036264 | fest | 70,00 kW | Kunde, Karl | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 28. Aug. 2019 | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 17. Oktober 2021 |
| 101-036278 | fest | 15,00 kW | Landhaus | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 12. Okt. 2016 | Heizanlagen-Inspektion Überfällig | 12. Oktober 2017 |
| 101-065784 | flüssig | 15,00 kW | Mustermann, Max | 8010 - Graz Landhausgasse 7/2/9 | 30. Aug. 2016 | Heizanlagen-Inspektion in Bearbeitung | 15. September 2017 |

Registrierte Feuerungsanlagen im Gemeindegebiet, die unter die Überprüfungspflicht im Sinne des Steiermärkischen Heizungs- und Klimaanlagengesetz (StHKanIG 2021) fallen

Status der Wiederkehrende Überprüfungen und Inspektionen von Heizungsanlagen im Sinne des Steiermärkischen Heizungs- und Klimaanlagengesetz (StHKanIG 2021) im Gemeindegebiet

Anlagen-Übersicht

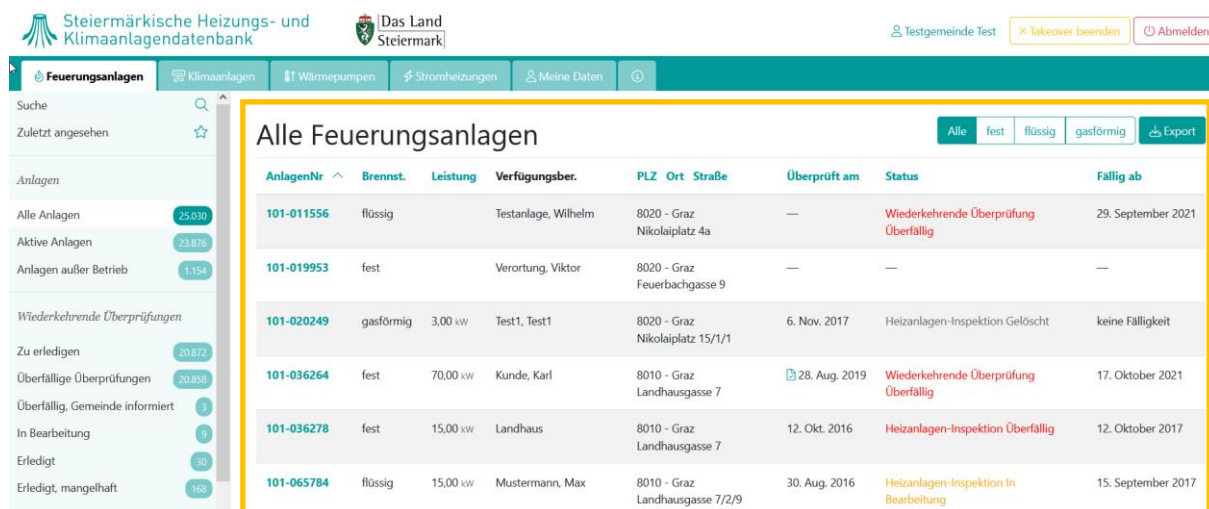

Steiermärkische Heizungs- und Klimaanlagendatenbank | Das Land Steiermark | Testgemeinde Test | Takeover beenden | Abmelden

Feuerungsanlagen | Klimaanlagen | Wärmepumpen | Stromheizungen | Meine Daten

Suche | Zuletzt angesehen

Anlagen

- Alle Anlagen: 25.030
- Aktive Anlagen: 23.876
- Anlagen außer Betrieb: 1.154

Wiederkehrende Überprüfungen

- Zu erledigen: 20.872
- Überfällige Überprüfungen: 20.858
- Überfällig, Gemeinde informiert: 3
- In Bearbeitung: 9
- Erledigt: 30
- Erledigt, mangelhaft: 168

Alle Feuerungsanlagen

Alle | fest | flüssig | gasförmig | Export

| AnlagenNr | Brennst. | Leistung | Verfügungsber. | PLZ Ort Straße | Überprüft am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 101-011556 | flüssig | | Testanlage, Wilhelm | 8020 - Graz Nikolaiplatz 4a | — | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 29. September 2021 |
| 101-019953 | fest | | Verortung, Viktor | 8020 - Graz Feuerbachgasse 9 | — | — | — |
| 101-020249 | gasförmig | 3,00 kW | Test1, Test1 | 8020 - Graz Nikolaiplatz 15/1/1 | 6. Nov. 2017 | Heizanlagen-Inspektion Gelöscht | keine Fälligkeit |
| 101-036264 | fest | 70,00 kW | Kunde, Karl | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 28. Aug. 2019 | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 17. Oktober 2021 |
| 101-036278 | fest | 15,00 kW | Landhaus | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 12. Okt. 2016 | Heizanlagen-Inspektion Überfällig | 12. Oktober 2017 |
| 101-065784 | flüssig | 15,00 kW | Mustermann, Max | 8010 - Graz Landhausgasse 7/2/9 | 30. Aug. 2016 | Heizanlagen-Inspektion in Bearbeitung | 15. September 2017 |

Alle Feuerungsanlagen

Alle | fest | flüssig | gasförmig | Export


| AnlagenNr | Brennst. | Leistung | Verfügungsber. | PLZ Ort Straße | Überprüft am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|
| 101-011556 | flüssig | | Testanlage, Wilhelm | 8020 - Graz Nikolaiplatz 4a | — | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 29. September 2021 |
| 101-019953 | fest | | Verortung, Viktor | 8020 - Graz Feuerbachgasse 9 | — | — | — |
| 101-020249 | gasförmig | 3,00 kW | Test1, Test1 | 8020 - Graz Nikolaiplatz 15/1/1 | 6. Nov. 2017 | Heizanlagen-Inspektion Gelöscht | keine Fälligkeit |
| 101-036264 | fest | 70,00 kW | Kunde, Karl | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 28. Aug. 2019 | Wiederkehrende Überprüfung Überfällig | 17. Oktober 2021 |
| 101-036278 | fest | 15,00 kW | Landhaus | 8010 - Graz Landhausgasse 7 | 12. Okt. 2016 | Heizanlagen-Inspektion Überfällig | 12. Oktober 2017 |

Anlagen-Nummer zur eindeutigen Identifizierung von Heizungsanlagen – mit Klick auf die Nummer kann die Detailansicht der jeweiligen Anlage aufgerufen werden

Die angezeigte Liste kann mit Hilfe der Schaltflächen nach Brennstoffart gefiltert und im Excel-Format exportiert werden

6. Anlagen suchen

1. Navigationspunkt „Suche“ → Kriterium eingeben → „Suchen“

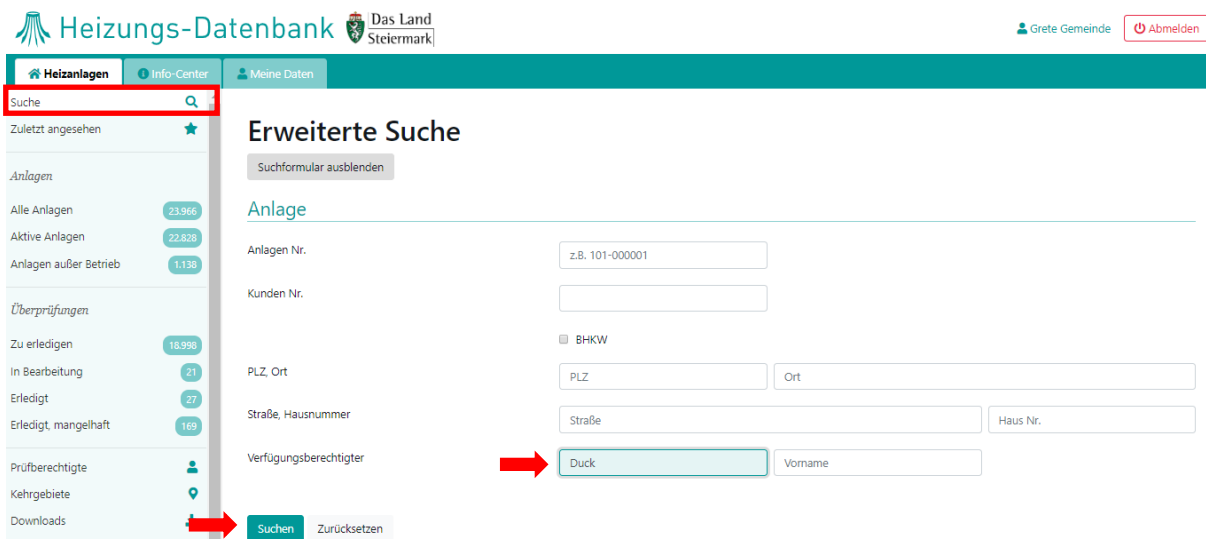

Heizungs-Datenbank Das Land Steiermark Grete Gemeinde Abmelden

Heizanlagen Info-Center Meine Daten

Suche

Zuletzt angesehen

Anlagen

Alle Anlagen 23.966
Aktive Anlagen 22.828
Anlagen außer Betrieb 1.138

Überprüfungen

Zu erledigen 18.998
In Bearbeitung 21
Erledigt 27
Erledigt, mangelhaft 169

Prüfberechtigte
Kehrgebiete
Downloads

Erweiterte Suche

Suchformular ausblenden

Anlage

Anlagen Nr. z.B. 101-000001

Kunden Nr.

BHKW


PLZ, Ort PLZ Ort

Straße, Hausnummer Straße Haus Nr.

Verfügungsberechtigter Duck Vorname

Suchen Zurücksetzen

2. Suchergebnis → Suchkriterium orange markiert

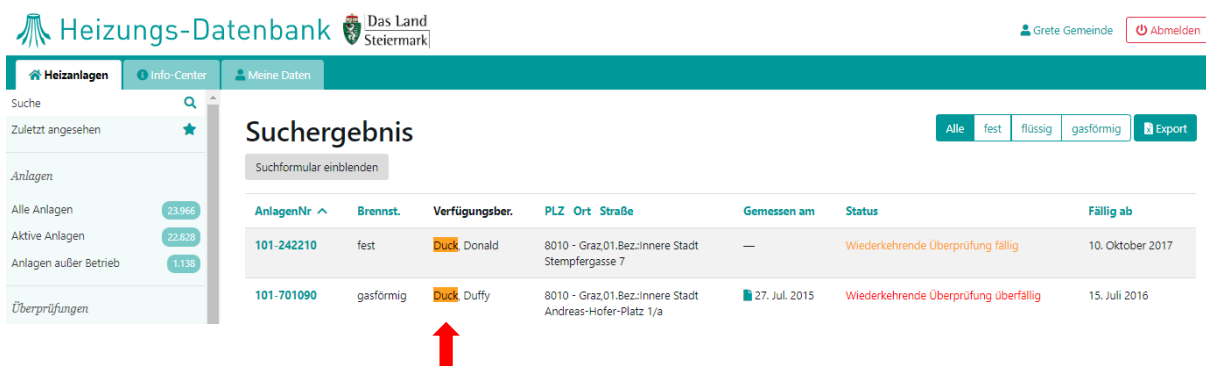

Heizungs-Datenbank Das Land Steiermark Grete Gemeinde Abmelden

Heizanlagen Info-Center Meine Daten

Suche

Zuletzt angesehen

Anlagen

Alle Anlagen 23.966
Aktive Anlagen 22.828
Anlagen außer Betrieb 1.138

Überprüfungen


Suchergebnis

Suchformular einblenden

Alle fest flüssig gasförmig Export

| AnlagenNr | Brennst. | Verfügungsber. | PLZ Ort Straße | Gemessen am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 101-242210 | fest | Duck Donald | 8010 - Graz.01.Bez.:Innere Stadt Stempfergasse 7 | — | Wiederkehrende Überprüfung fällig | 10. Oktober 2017 |
| 101-701090 | gasförmig | Duck Duffy | 8010 - Graz.01.Bez.:Innere Stadt Andreas-Hofer-Platz 1/a | 27. Jul. 2015 | Wiederkehrende Überprüfung überfällig | 15. Juli 2016 |

3. Über Anlagennummer im Suchergebnis auf Detailansicht der Anlage zugreifen

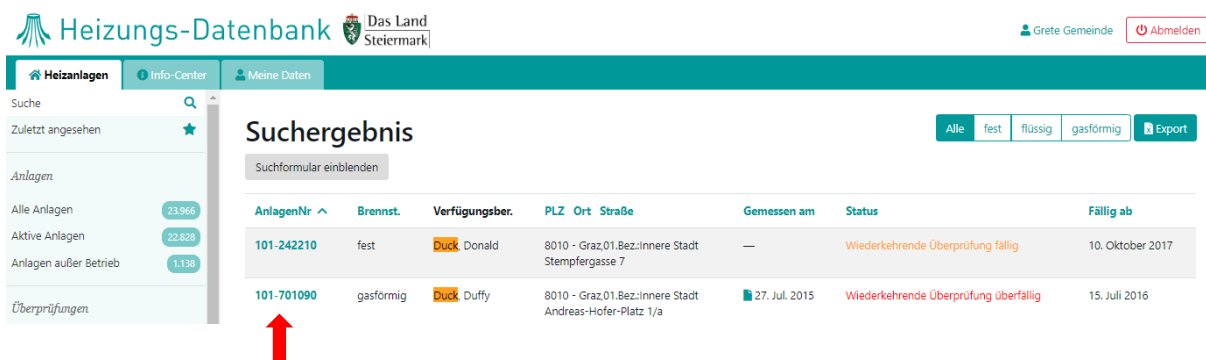

Heizungs-Datenbank Das Land Steiermark Grete Gemeinde Abmelden

Heizanlagen Info-Center Meine Daten

Suche

Zuletzt angesehen

Anlagen

Alle Anlagen 23.966
Aktive Anlagen 22.828
Anlagen außer Betrieb 1.138

Überprüfungen

Suchergebnis

Suchformular einblenden

Alle fest flüssig gasförmig Export

| AnlagenNr | Brennst. | Verfügungsber. | PLZ Ort Straße | Gemessen am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------------|--|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 101-242210 | fest | Duck Donald | 8010 - Graz.01.Bez.:Innere Stadt Stempfergasse 7 | — | Wiederkehrende Überprüfung fällig | 10. Oktober 2017 |
| 101-701090 | gasförmig | Duck Duffy | 8010 - Graz.01.Bez.:Innere Stadt Andreas-Hofer-Platz 1/a | 27. Jul. 2015 | Wiederkehrende Überprüfung überfällig | 15. Juli 2016 |

Eine neue Suche kann über das Funktionsfeld „Suchformular einblenden“ gestartet werden.




Suchergebnis

Suchformular einblenden

| Anlagen | Brennst. | Verfügungsber. | PLZ | Ort | Straße | Gemessen am | Status | Fällig ab |
|------------|-----------|----------------|------|----------|--|---------------|---------------------------------------|------------------|
| 101-242210 | fest | Duck, Donald | 8010 | Graz.01. | Bez.:Innere Stadt Stempfergasse 7 | — | Wiederkehrende Überprüfung fällig | 10. Oktober 2017 |
| 101-701090 | gasförmig | Duck, Duffy | 8010 | Graz.01. | Bez.:Innere Stadt Andreas-Hofer-Platz 1/a | 27. Jul. 2015 | Wiederkehrende Überprüfung überfällig | 15. Juli 2016 |

7. Anlagen - Detailansicht

Detailansicht der jeweiligen Anlage kann über die Anlagen-Nummer in der Übersicht aufgerufen werden.

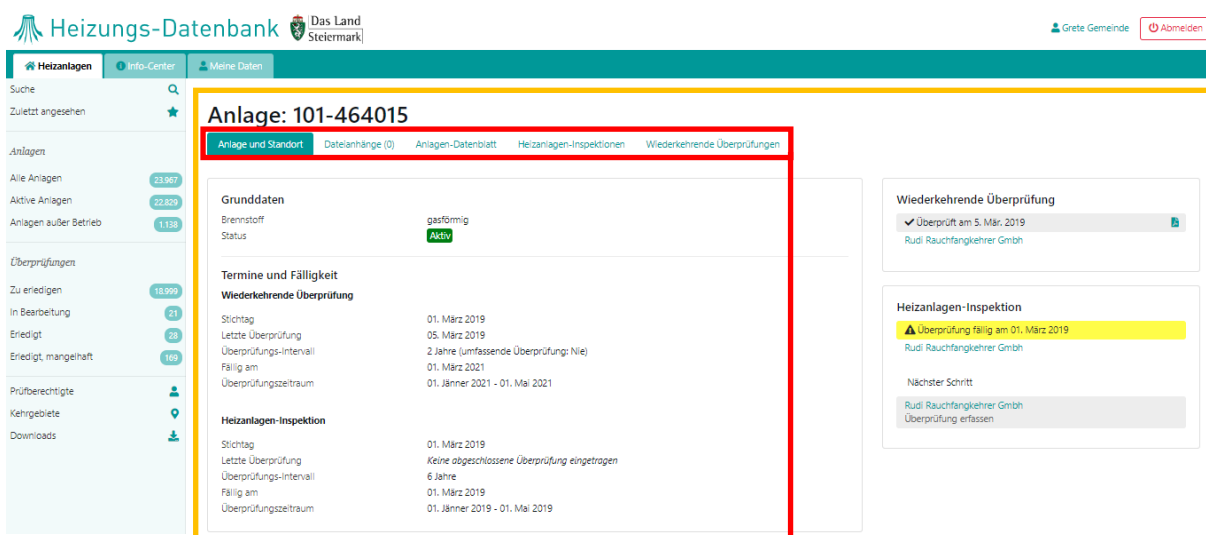

Anlage: 101-464015

Anlage und Standort | Dateianhänge (0) | Anlagen-Datenblatt | Heizanlagen-Inspektionen | Wiederkehrende Überprüfungen

Grunddaten

Brennstoff: gasförmig
Status: Aktiv

Termine und Fälligkeit

Wiederkehrende Überprüfung

Stichtag: 01. März 2019
Letzte Überprüfung: 05. März 2019
Überprüfungs-intervall: 2 Jahre (umfassende Überprüfung: Nie)
Fällig am: 01. März 2021
Überprüfungszeitraum: 01. Jänner 2021 - 01. Mai 2021

Heizanlagen-Inspektion

Stichtag: 01. März 2019
Letzte Überprüfung: Keine abgeschlossene Überprüfung eingetragen
Überprüfungs-intervall: 6 Jahre
Fällig am: 01. März 2019
Überprüfungszeitraum: 01. Jänner 2019 - 01. Mai 2019

Wiederkehrende Überprüfung

✓ Überprüft am 5. Mär. 2019
Rudi Rauchfangkehrer GmbH

Heizanlagen-Inspektion

⚠ Überprüfung fällig am 01. März 2019
Rudi Rauchfangkehrer GmbH

Nächster Schritt:
Rudi Rauchfangkehrer GmbH
Überprüfung erfassen

Mit Hilfe der unter der Anlagen-Nummer angezeigten Reiter können alle erfassten Daten zur Anlage eingesehen werden

Anlage und Standort

Der Reiter „Anlage und Standort“ beinhaltet die Grunddaten sowie die Fälligkeiten der Überprüfungen. Standortdaten, Stichtage und Überprüfungsintervalle können nur durch den zuständigen Rauchfangkehrer- Betreiber als Überwachungsstelle bearbeitet werden.

Anlage: 101-464015

Anlage und Standort
Dateianhänge (0)
Anlagen-Datenblatt
Heizanlagen-Inspektionen
Wiederkehrende Überprüfungen

Grunddaten

| | |
|------------|-----------|
| Brennstoff | gasförmig |
| Status | Aktiv |

Termine und Fälligkeit

Wiederkehrende Überprüfung

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Stichtag | 01. März 2019 |
| Letzte Überprüfung | 05. März 2019 |
| Überprüfungs-Intervall | 2 Jahre (umfassende Überprüfung: Nie) |
| Fällig am | 01. März 2021 |
| Überprüfungszeitraum | 01. Jänner 2021 - 01. Mai 2021 |

Heizanlagen-Inspektion

| | |
|------------------------|---|
| Stichtag | 01. März 2019 |
| Letzte Überprüfung | <i>Keine abgeschlossene Überprüfung eingetragen</i> |
| Überprüfungs-Intervall | 6 Jahre |
| Fällig am | 01. März 2019 |
| Überprüfungszeitraum | 01. Jänner 2019 - 01. Mai 2019 |

Wiederkehrende Überprüfung

Überprüft am 5. Mär. 2019 i

Rudi Rauchfangkehrer Gmbh

Heizanlagen-Inspektion

⚠ Überprüfung fällig am 01. März 2019

Rudi Rauchfangkehrer Gmbh

Nächster Schritt

Rudi Rauchfangkehrer Gmbh
 Überprüfung erfassen

Standort

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| PLZ, Ort | 8010 Graz,01.Bez.innere Stadt |
| Straße, Hausnummer | Landhausgasse 7 |
| Bezirk | Graz (Stadt) |
| Gemeinde | Graz |

Weitere Anlagen an diesem Standort


Keine weiteren Anlagen

GIS-Check

| | |
|-----------------|-------------------|
| GIS-Code | 5739390_1 |
| GIS-Koordinaten | 15.4381 / 47.0693 |
| GWR-Code | 5739390 |

Google Maps

Luftbild



Verfügungs-Berechtigter

| | |
|---------|--|
| Name | Heinrich Heizungsbetreiber |
| Adresse | 8010 Graz (01.Bez.innere Stadt) Landhausgasse 7 |

Eigentümer

Nur einzutragen, wenn Eigentümer nicht Verfügungs-Berechtigter ist.

Zuständiger Rauchfangkehrer

| | |
|---------|------------------------------|
| Firma | Rudi Rauchfangkehrer Gmbh |
| Adresse | Landhausgasse 7 8010 Graz |
| Telefon | 0316/26970031 |
| E-Mail | ebsadmin@ea-stmk.at |



Anlagen-Datenblatt

Der Reiter „Anlagen-Datenblatt“ beinhaltet die Daten laut Steiermärkischer Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2021 (StHKanIVO 2021).

Anlage: 101-464015

Anlage und Standort Dateianhänge (0) **Anlagen-Datenblatt** Heizanlagen-Inspektionen Wiederkehrende Überprüfungen

Stand

Datum: 5. Mär. 2019 (Aktueller Stand)

Heizkessel

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fabrikat/Type | Fabrikat XY / Typ 123 |
| Art | Standardkessel |
| Nennwärmeleistung | 25,00 kW |
| Baujahr | 2001 |
| Beheizbare Nutzfläche | 140,00 m ² |
| Typenschild vorhanden | Ja |
| Zulässige Brennstoffe | Erdgas |

Brenner

Brenner: Nicht getrennt erfasst

Sonstige Anlagen

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Elektroheizung | Nein |
| Reserveanlage | Nein |
| Kachelofen | Nein |
| Einzelofen | Nein |
| Solaranlage | Ja, 10,00 m ² |
| Wärmepumpe | Nein |
| Sonstiges Heizsystem | Nein |

Heizanlagen-Inspektionen und Wiederkehrende Überprüfungen

Die Reiter „Heizanlagen-Inspektionen“ und „Wiederkehrende Überprüfungen“ beinhalten die historisiert abgelegten Prüfberichte laut StHKanIVO 2021 als Online-Formular und im PDF-Format.

Anlage: 101-464015

Anlage und Standort Dateianhänge (0) Anlagen-Datenblatt **Heizanlagen-Inspektionen** Wiederkehrende Überprüfungen

Heizanlagen-Inspektion

| | | |
|---|---------------------------|--|
| Status | Ausführend | Verlauf |
| Heizanlagen-Inspektion fällig 5. Mär. 2019 | Rudi Rauchfangkehrer GmbH | Überprüfung fällig am 01. März 2019 Rudi Rauchfangkehrer GmbH |

→ Prüfbericht anzeigen Prüfbericht PDF

Keine weiteren Überprüfungen

Anlage: 101-464015

Anlage und Standort Dateianhänge (0) Anlagen-Datenblatt Heizanlagen-Inspektionen **Wiederkehrende Überprüfungen**

Wiederkehrende Überprüfung

| | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------|---|
| Status | Grund | Ausführend | Überprüft am | Verlauf |
| Wiederkehrende Überprüfung abgeschlossen 5. Mär. 2019 | erstmalige einfache Überprüfung | Rudi Rauchfangkehrer GmbH | 5. März 2019 | Überprüfung fällig am 05. März 2019 Rudi Rauchfangkehrer GmbH Prüfbericht in Bearbeitung 5. Mär. 2019: Rudi Rauchfangkehrer GmbH Prüfbericht abgeschlossen 5. Mär. 2019: Rudi Rauchfangkehrer GmbH |

→ Prüfbericht anzeigen Prüfbericht PDF

Keine weiteren Überprüfungen

8. Hinweis zu anderen Anlagentypen

Alle beschriebenen Funktionen und Fensteraufbauten gelten gleichermaßen für die Anlagenreiter „Klimaanlagen“, „Wärmepumpen“ und „Stromheizungen“ mit dem Unterschied, dass diese Anlagentypen keiner „Wiederkehrenden Überprüfung“ sondern der „Inspektionspflicht“ unterliegen.

Inspektionspflichtig sind Anlagen ab einer Nennleistung von mehr als 70 KW. Alle weiteren rechtlichen Informationen entnehmen Sie dem Downloadbereich der Datenbank oder direkt aus dem Rechtsinformationssystem des Bundes unter den unten angeführten Links:

Steiermärkisches Heizungs- und Klimaanlagengesetz 2021 – StHKanIG 2021:


<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001304>

Steiermärkische Heizungs- und Klimaanlagenverordnung 2021 – StHKanIVO 2021:

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001306>

9. Anlagen - Datenexport

Im **Info-Center** können die Daten zu Anlagen im Gemeindegebiet im CSV-Format exportiert werden.

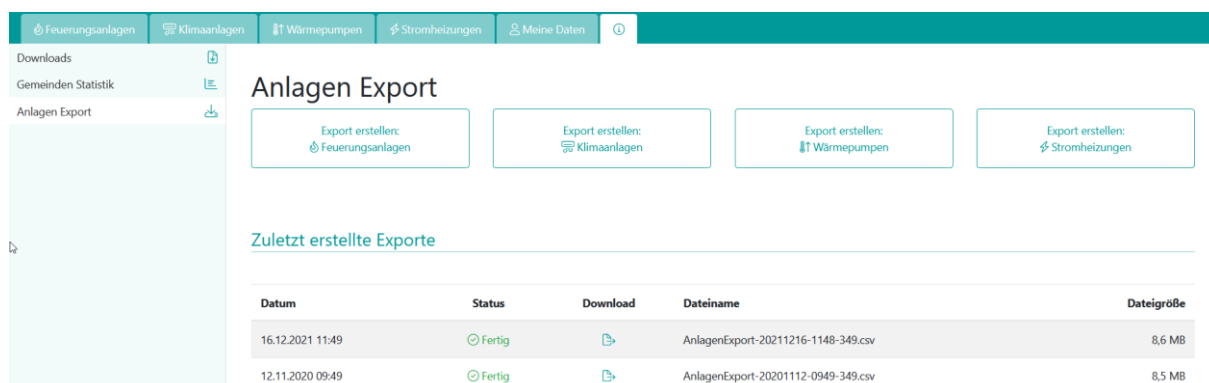

| Datum | Status | Download | Dateiname | Dateigröße |
|------------------|--------|----------|-------------------------------------|------------|
| 16.12.2021 11:49 | Fertig | | AnlagenExport-20211216-1148-349.csv | 8,6 MB |
| 12.11.2020 09:49 | Fertig | | AnlagenExport-20201112-0949-349.csv | 8,5 MB |

Nach einem Klick auf „Export erstellen“ wird je nach gewählten Anlagentyp ein Fenster geöffnet in dem Sie die Kehrgebiete (bei Feuerungsanlagen) auswählen können, die Sie im Export haben möchten. Nach einem Klick auf „Export anfordern“ wird im Hintergrund ein Export für Sie angefertigt. Hierzu müssen Sie weder das Fenster geöffnet, noch den PC eingeschaltet lassen. Sobald der Export fertiggestellt wurde, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Downloadlink (siehe Beispielscreenshot):

Feuerungsanlagen ×

| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet | Anzahl der Anlagen |
|--|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 101 | 111 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 202 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 256 | 4468 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 326 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 338 | 3672 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 341 | 2366 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 345 | 4938 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 375 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet 384 | 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kehrgebiet | Anzahl der Anlagen |

Schließen
Export anfordern

Heizungs-Datenbank: Ihr Export ist verfügbar



Heizungsdatenbank Steiermark <system@heizungsdatenbank.net>

An ✔ Christoph Teni

i Klicken Sie hier, um Bilder herunterzuladen. Um den Datenschutz zu erhöhen, hat Outlook den automatischen Download von Bildern in dieser Nachricht verhindert.

x Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste, oder tippen und halten Sie hier gedrückt, um Bilder herunterzuladen. Aus Datenschutzgründen hat Outlook das automatische Herunterladen dieser Bilder aus dem Internet verhindert.

Ihr angeforderter Export wurde unter folgendem Link zum Download bereitgestellt:
stmk.heizungsdatenbank.net/download/AnlagenExport-20220228-0831-614.csv

Mit freundlichen Grüßen,
 Ihr Heizungs-Datenbank Team

stmk.heizungsdatenbank.net

Zuletzt erstellte Exporte können auch immer unter „zuletzt erstelle Exporte“ erneut heruntergeladen werden:

Zuletzt erstellte Exporte

| Datum | Status | Dateiname | Dateigröße |
|------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| 16.12.2021 11:49 | ✔ Fertig | AnlagenExport-20211216-1148-349.csv | 8,6 MB |
| 12.11.2020 09:49 | ✔ Fertig | AnlagenExport-20201112-0949-349.csv | 8,5 MB |

10. Aktenlauf Gemeinde informiert

Überwachungsstellen haben mit dem Update der Datenbank die Möglichkeit Ihre Verpflichtung lt. Steiermärkischen Feuerungsanlagengesetz besser zu dokumentieren. Dazu zählt unter anderem auch die Möglichkeit einen Aktenlauf zur Information der Behörden zu erstellen.






Gemeinde-User können in der Datenbank im Ordner „Überfällig, Gemeinde informiert“ [1] genau jene Anlagen aufrufen, bei denen die Überwachungsstelle bereits die Gemeinde informiert hat.

ACHTUNG: Es werden nur jene Anlagen angezeigt, bei denen die Überwachungsstelle via Button „Gemeinde informieren“ einen Aktenlauf erstellt hat. Es besteht also die Möglichkeit, dass die Überwachungsstelle die Behörde informiert hat, aber keinen Aktenlauf dazu in der Datenbank erstellt hat. Um diesen Fall zu vermeiden sollten sich Gemeinden und Überwachungsstellen darauf einigen den Aktenlauf in der Datenbank zu diesem Zwecke zu nutzen.

Rechtlicher Hintergrund:

Nach Ablauf des Überprüfungszeitraums wird die Überprüfung als „überfällig“ angezeigt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte die/der Verfügungsberechtigte zur Durchführung einer wiederkehrenden Überprüfung bzw. Inspektion von der Überwachungsstelle laut – StHKanIG 2021 Abs. 2 aufgefordert werden:

„Ist keine Überprüfung bzw. Inspektion durchgeführt worden oder liegt diese länger als zulässig zurück, hat die Überwachungsstelle die/den Verfügungsberechtigte/n der Anlage über die erforderlichen Überprüfungs- bzw. Inspektionsverpflichtungen schriftlich zu informieren. Erbringt die/der Verfügungsberechtigte innerhalb von acht Wochen ab der Information den Nachweis der Überprüfung bzw. der Inspektion an die Überwachungsstelle nicht, so hat diese die zuständige Behörde unverzüglich zu informieren. Die Behörde hat die Überprüfung durch Prüfberechtigte nach § 25 bzw. die Inspektion durch Prüfberechtigte nach § 26 auf Kosten der/des Verfügungsberechtigten anzuordnen.“

| Suche |  |
|--|---|
| Zuletzt angesehen |  |
| Anlagen | |
| Alle Anlagen | 24.967 |
| Aktive Anlagen | 23.813 |
| Anlagen außer Betrieb | 1.154 |
| Überprüfungen | |
| Zu erledigen | 20.846 |
| Überfällig, Gemeinde informiert | 1 |
| In Bearbeitung | 20 |
| Erledigt | 36 |
| Erledigt, mangelhaft | 168 |
| Prüfberechtigte |  |
| Kehrgebiete |  |
| Downloads |  |


11. Datenschutz

Der Benutzergruppe Gemeinde wird der Zugriff auf Daten und Datenexporte zur Erfüllung von geltenden Rechtsvorschriften (Steiermärkischen Feuerungsanlagengesetz) bereitgestellt. **Die Daten und Datenexporte sind von den BenutzerInnen unter Vorgaben der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO) zu behandeln, insbesondere müssen alle notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, um die Daten dem Risiko entsprechend und vor Veränderung, Verlust und unzulässigen Zugriffen zu schützen.**

Das Amt der steiermärkischen Landesregierung übernimmt als Betreiber der Heizungs-Datenbank keine Haftung für die Qualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Daten. Die Verpflichtung der Registrierung der Anlagen und der Prüfprotokolle ist im StHKanIG 2021 (§ 32) geregelt. Für die Registrierung der Anlagen ist der zuständige Rauchfangkehrer-Betrieb als Überwachungsstelle, für die digitale Übermittlung der Prüfprotokolle der jeweilige Prüfberechtigte (nach §§ 25 und 26) verantwortlich.

Die Datenschutzbestimmungen der Heizungs-Datenbank Steiermark sind auf der Startseite der Plattform unter <https://stmk.heizungsdatenbank.net/heizanlagen/info/Datenschutzbestimmungen> veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website datenschutz.stmk.gv.at.

Die Datenschutzerklärung zur Nutzung der Datenbank, der bei der Registrierung zugestimmt werden muss, kann jederzeit unter „Meine Daten“ → „Mein Profil“ abgerufen werden.

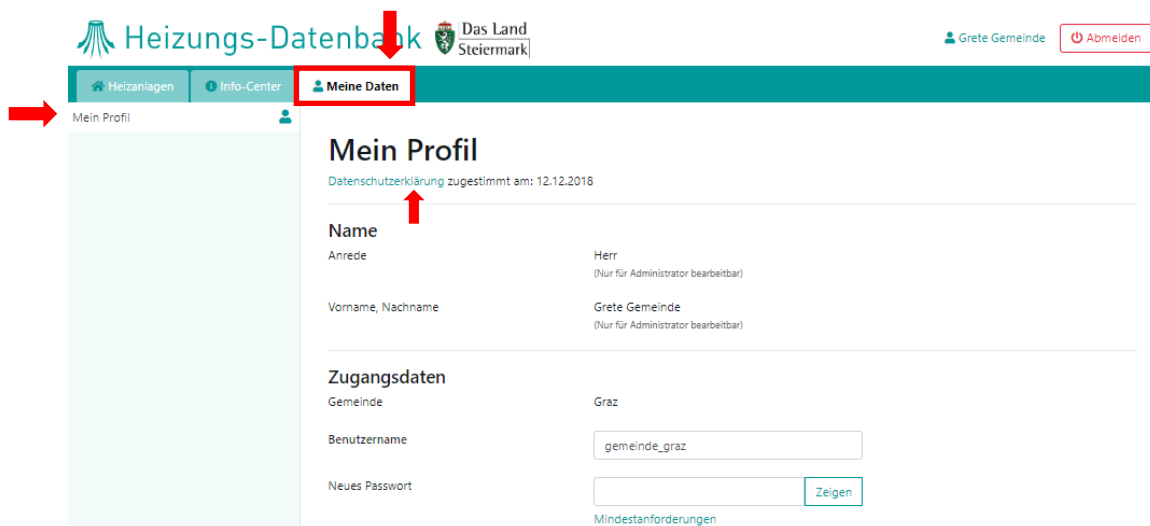

The screenshot shows the user interface of the Heizungs-Datenbank. At the top, there is a navigation bar with the logo and the text 'Heizungs-Datenbank' and 'Das Land Steiermark'. On the right, it says 'Grete Gemeinde' and 'Abmelden'. Below the navigation bar, there are three menu items: 'Heizanlagen', 'Info-Center', and 'Meine Daten'. The 'Meine Daten' menu item is highlighted with a red box and a red arrow. Below the menu, there is a sidebar with 'Mein Profil' and a main content area. The main content area is titled 'Mein Profil' and shows the following information:

- Datenschutzerklärung zugestimmt am: 12.12.2018
- Name** (indicated by a red arrow):
 - Anrede: Herr (Nur für Administrator bearbeitbar)
 - Vorname, Nachname: Grete Gemeinde (Nur für Administrator bearbeitbar)
- Zugangsdaten**:
 - Gemeinde: Graz
 - Benutzername: gemeinde_graz
 - Neues Passwort: (with a 'Zeigen' button and 'Mindestanforderungen' text below)